
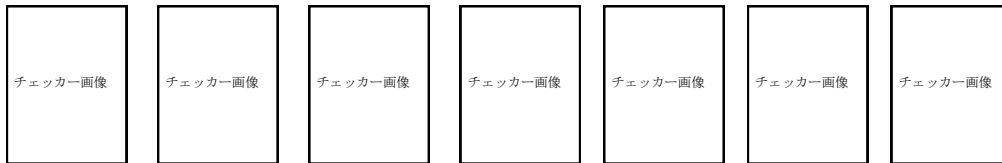
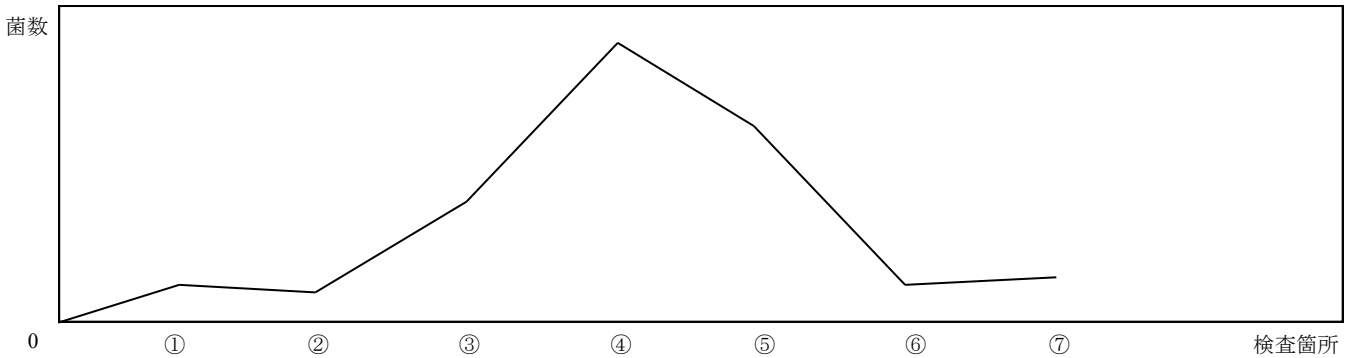


Customer name

クリニック御中

院内バイオハザードチェック報告書（1F外来フロア）

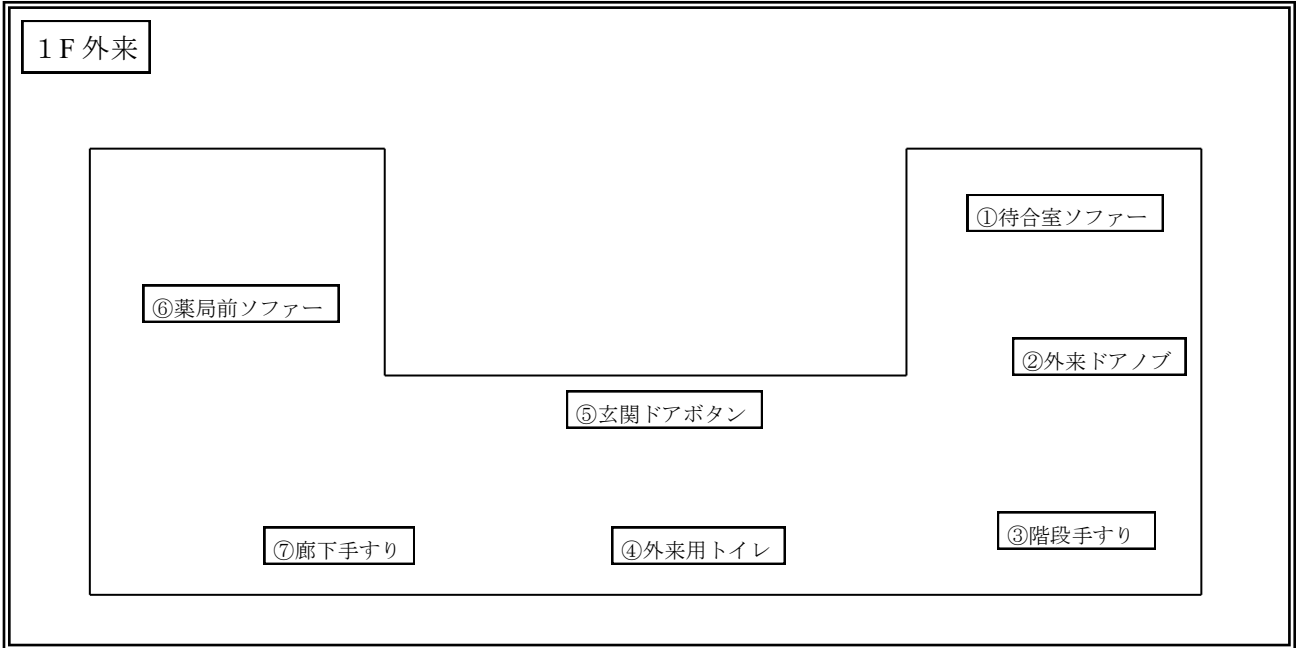

総菌数：15    総菌数：10    総菌数：200    総菌数：550    総菌数：300    総菌数：10    総菌数：15

Level：II    Level：II    Level：V    Level：VI    Level：V    Level：II    Level：II

※使用検査試薬：ATPふき取り検査ルミノメーター（総菌数測定）

バイオハザードチェック担当者：今村義頼 印